

NOVOS 3 x passiv / passive

Raumbediengerät zur Wandmontage zur passiven Temperaturerfassung
Room control unit for wall mounting for passive temperature measurement

thermokon®
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

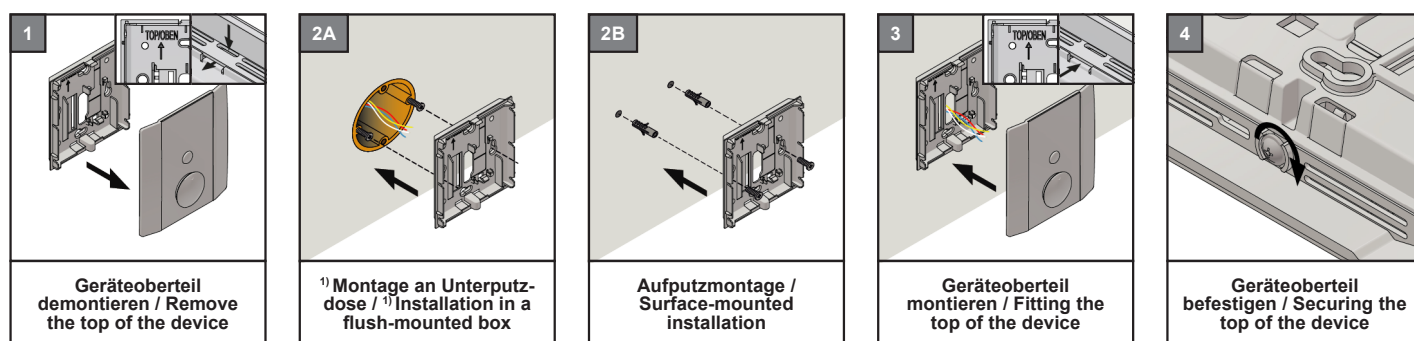
6000762 Rev.00
Stand / Issue date: 28.10.2026



Eine ausführliche Dokumentation steht Ihnen zum Download zur Verfügung.
Detailed documentation is available for download.



» MONTAGESCHRITTE / INSTALLATION STEPS

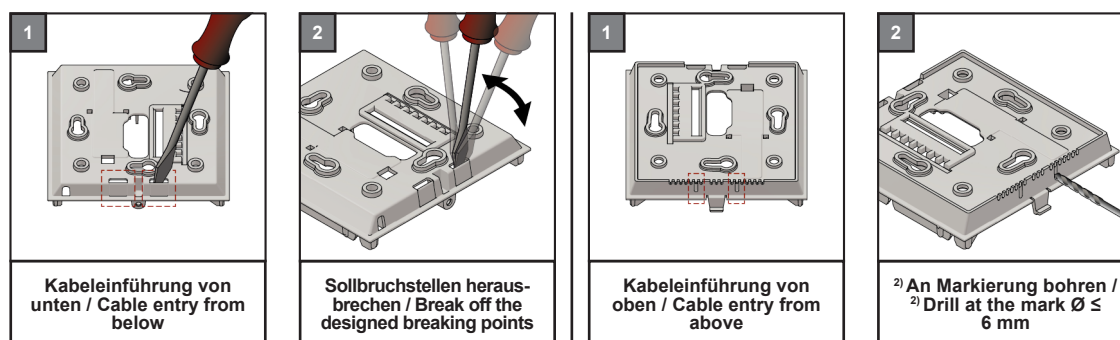


¹⁾ Zugluft aus der UP-Dose kann die Temperaturmessung verfälschen.
Daher empfehlen wir den Einsatz winddichter UP-Dosen.



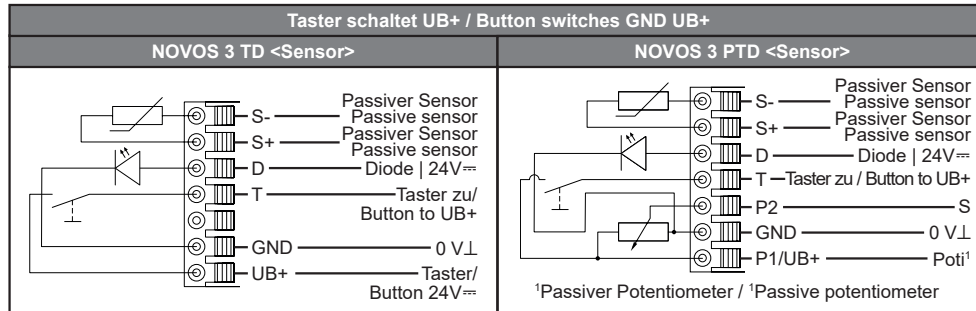
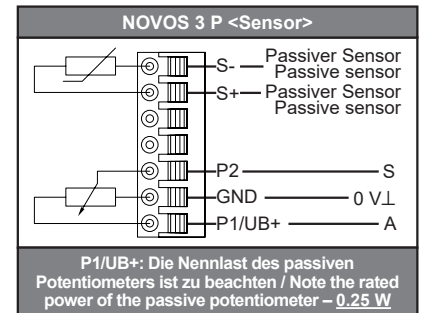
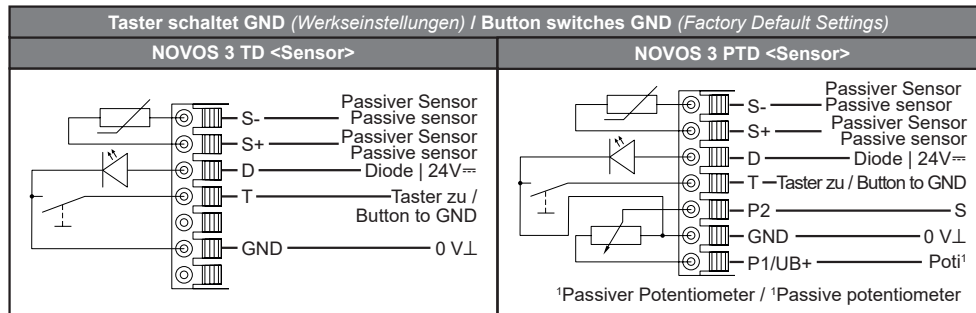
¹⁾ Air drafts from the flush-mounted box can distort the temperature measurement.
Therefore, we recommend the use of airtight flush-mounted boxes.

» KABELEINFÜHRUNG (AUFPUTZ MIT KABELKANAL) / CABLE ENTRY (SURFACE-MOUNTED WITH CABLE DUCT)



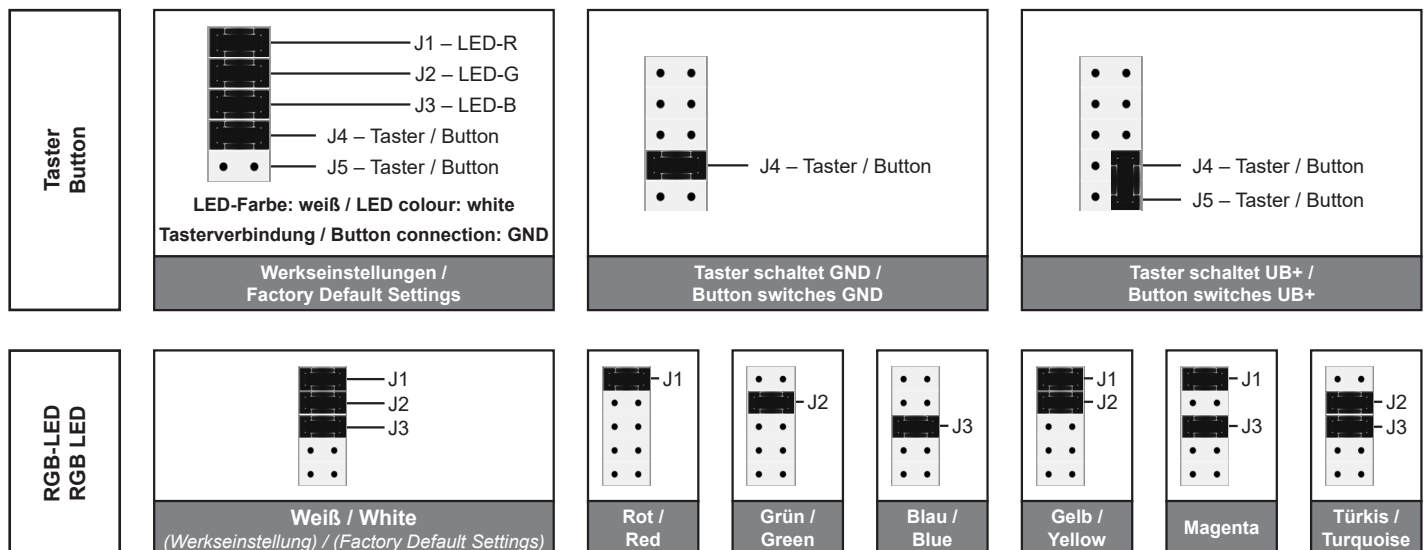
²⁾ Die Grundplatte ist vor dem Bohren fest einzuspannen.
Beim Durchbohren ist der Druck zu verringern, um ein Ausbrechen der Bohrerschneide zu vermeiden.

²⁾ The base plate must be firmly secured before drilling.
Reduce the pressure when drilling through to prevent the drill bit from breaking.

» **ANSCHLUSSPLAN / WIRING DIAGRAM**

Das Gerät ist dem beiliegenden Klemmenplan entsprechend anzuschließen.

The device must be connected in accordance with the enclosed wiring diagram.

» **KONFIGURATION (TYP TD | PTD) / CONFIGURATION (TYPE TD | PTD)**» **ABMESSUNGEN (MM / IN.) / DIMENSIONS (MM / IN.)**