

NOVOS 3 Temp passiv / passive

Raumsensor zur Wandmontage zur passiven Temperaturerfassung
Room sensor for wall mounting for passive temperature measurement

thermokon[®]
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

728225 Rev.06
Stand / Issue date: 28.10.2026




Eine ausführliche Dokumentation steht Ihnen zum Download zur Verfügung.
Detailed documentation is available for download.



novos

» MONTAGESCHRITTE / INSTALLATION STEPS

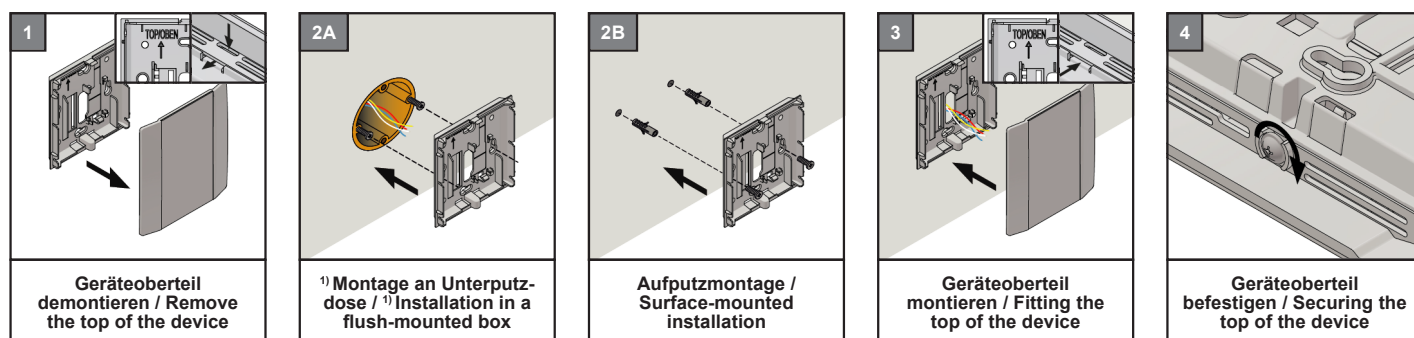


¹⁾ Zugluft aus der UP-Dose kann die Temperaturmessung verfälschen.
Daher empfehlen wir den Einsatz winddichter UP-Dosen.



¹⁾ Air drafts from the flush-mounted box can distort the temperature
measurement. Therefore, we recommend the use of airtight flush-
mounted boxes.


»KABELEINFÜHRUNG (AUFPUTZ MIT KABELKANAL) / CABLE ENTRY (SURFACE-MOUNTED WITH CABLE DUCT)

1




Kabeleinführung von unten / Cable entry from below

2




Sollbruchstellen herausbrechen / Break off the designed breaking points

1



Kabeleinführung von oben / Cable entry from above

2



²⁾ Markierung für Bohrung / ²⁾ Marking for drilling $\varnothing \leq 6\text{ mm}$

²⁾ Die Grundplatte ist vor dem Bohren fest einzuspannen. Beim Durchbohren ist der Druck zu verringern, um ein Ausbrechen der Bohrerschneide zu vermeiden.

²⁾ The base plate must be firmly secured before drilling. Reduce the pressure when drilling through to prevent the drill bit from breaking.

»ANSCHLUSSPLAN / WIRING DIAGRAM

Raumsensor Temperatur – passiv Room sensor Temperature – passive	
<div><div>Sensor- — S- — </div><div>Sensor+ — S+ — </div></div>	<div><div>Sensor- — S- — </div><div>Sensor- — S- — </div><div>Sensor+ — S+ — </div><div>Sensor+ — S+ — </div></div>
NOVOS 3 Temp <Sensor> 2L	NOVOS 3 Temp <Sensor> 4L

»ABMESSUNGEN (MM / IN.) / DIMENSIONS (MM / IN.)

